




- REFERENCIAS:**
- TOMACORRIENTE INDUSTRIAL DE ENCAJE TIPO STECK 2P+T-16A-220V COD. S-3044 O SIMILAR.
 - TOMACORRIENTE INDUSTRIAL DE ENCAJE TIPO STECK 3P+N+T-32A-380V COD. S-5246 O SIMILAR.
 - TOMACORRIENTE INDUSTRIAL DE ENCAJE TIPO STECK 2P+T-16A-110V COD. S-3044 O SIMILAR.
 - ARTEFACTO ESTANCO DE FUNDICION DE ALUMINIO TIPO TORTUGA MOD AMT-501 DE PEI S.A CON LAMPARA 100W - 220V.
 - ARTEFACTO FLUORESCENTE 2X36W ESTANCO TIPO MAREA 236 E.
 - ✓ INTERRUPTOR DE COMBINACION
 - ✓ INTERRUPTOR DE UN PUNTO Y UN EFECTO
 - ✓ INTERRUPTOR DE DOS PUNTOS Y DOS EFECTOS
 - MODULO TOMACORRIENTE 2P+T - 10A - 220V.
 - TABLERO SECCIONAL DE PASO Y DISTRIBUCION TIPO GW 76287 DE GEWISS
 - INDICA CABLES EN CADA CAÑERIA, TIPO VN 2211 PRYSMIAN
 - LUMINARIA DE A° P° TIPO STRAND SR 660 CON LAMPARA DE SODIO 70 WATTS CON BRAZO Y COLUMNA PARA h = 5,00 M.
 - LUMINARIA DE A° P° TIPO STRAND SR 670 CON LAMPARA DE SODIO 150 WATTS CON BRAZO SOPORTE
 - ARTEFACTO ESTANCO DE FUNDICION DE ALUMINIO TIPO BARR DE OLIVERA Y RODRIGUEZ CON LAMPARA MEZCLADORA DE 250 WATTS
 - CAÑERIA DE ACERO GALVANIZADO TIPO KONDUSEAL A LA VISTA CON ACCESORIOS TIPO DAISA
 - TABLERO SECCIONAL MAQUINA TRATAMIENTO DE ACEITES ALIMENTACION SEGUN MEMORIA

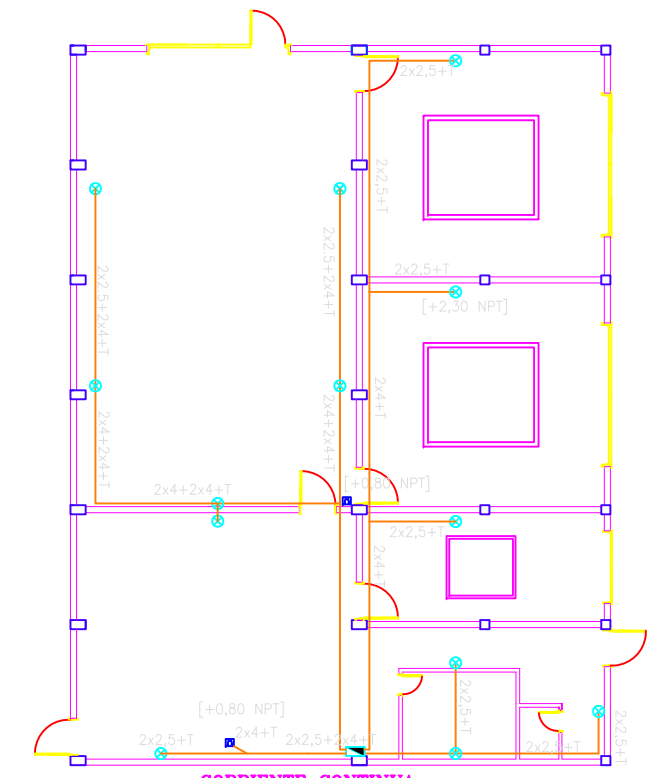


- REFERENCIAS:**
- TOMACORRIENTE INDUSTRIAL BIFASICO DE ENCAJE TIPO STECK 2P+T-16A-110V COD. S-3044 O SIMILAR.
 - ARTEFACTO ESTANCO DE FUNDICION DE ALUMINIO TIPO BARR DE OLIVERA Y RODRIGUEZ CON LAMPARA INCANDESCENTE DE 100 WATTS
 - CAÑERIA DE ACERO GALVANIZADO TIPO KONDUSEAL A LA VISTA CON ACCESORIOS TIPO DAISA
 - TABLERO SECCIONAL DE PASO Y DISTRIBUCION TIPO GW 76285 DE GEWISS
 - INDICA CABLES EN CADA CAÑERIA, TIPO VN 2211 PRYSMIAN

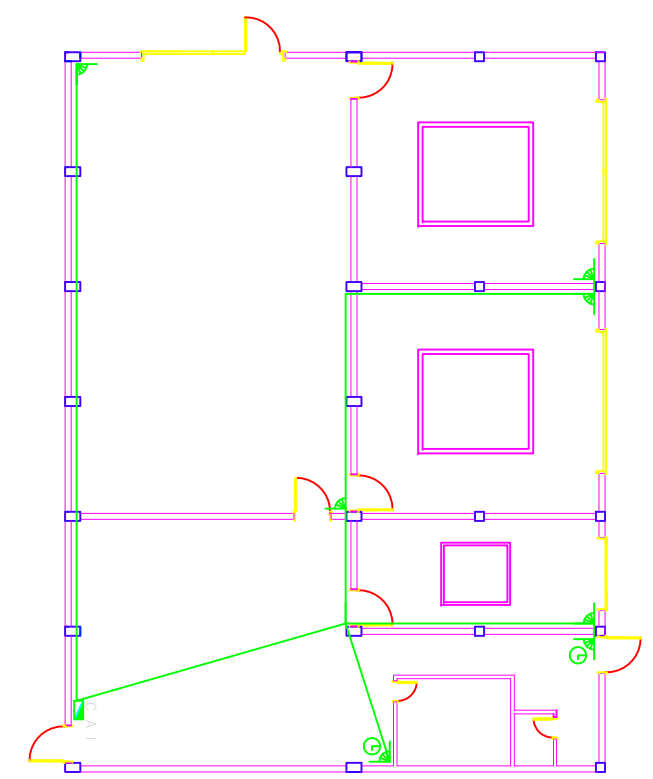

- REFERENCIAS:**
- SENSOR INFRARROJO DE MOVIMIENTO
 - CAÑERIA DE PVC RIGIDO CON CABLES MULTIPARES TELEFONICOS SEGUN SENSORES - EMPOTRADA EN MURO
 - C A I - CENTRAL DE ALARMA CONTRA INTRUSION
 - SENSOR INFRARROJO DE MOVIMIENTO A TEMPORIZAR

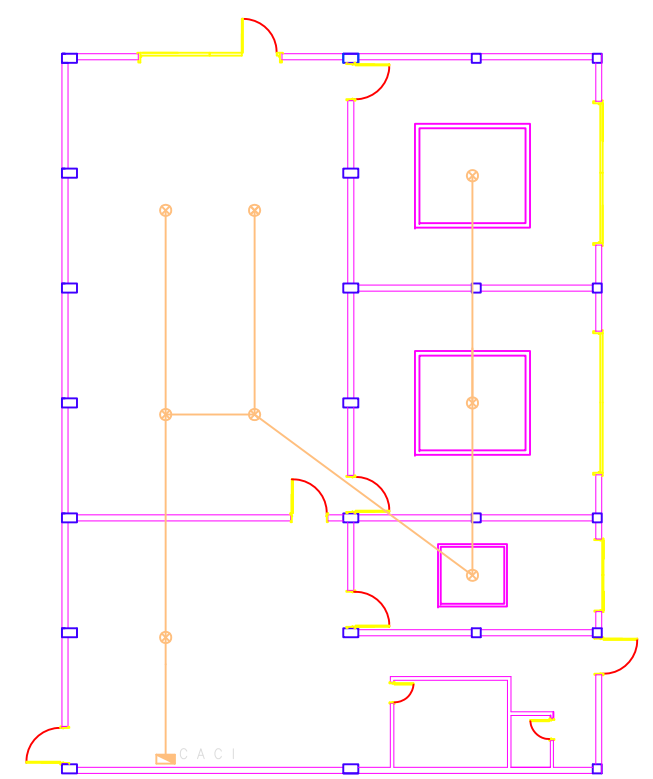

- REFERENCIAS:**
- DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO
 - CAÑERIA DE PVC RIGIDO CON CABLES MULTIPARES TELEFONICOS SEGUN SENSORES Y SEÑALES - EMPOTRADO EN MURO
 - CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO

 Servicoop COOPERATIVA LIMITADA DE PROVISION DE SERVICIOS PUBLICOS Y VIVIENDA DE PUERTO MADRYN			
Proyectó:	gea/jmt		Obra:
Aprobó:	gea		"E.T. y C.D. PUJOL 33/13,2 KV" Instalacion Electrica y Complementarias
Relevó:	gea	Gerencia:	ÁREA ENERGÍA
Dibujó:	jmt	Departamento:	INGENIERÍA
	Fecha:	Plano:	
	17/02/2014	ETP-P-C-G-007-E0	